




В Республике Дагестан проводится проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в магазине

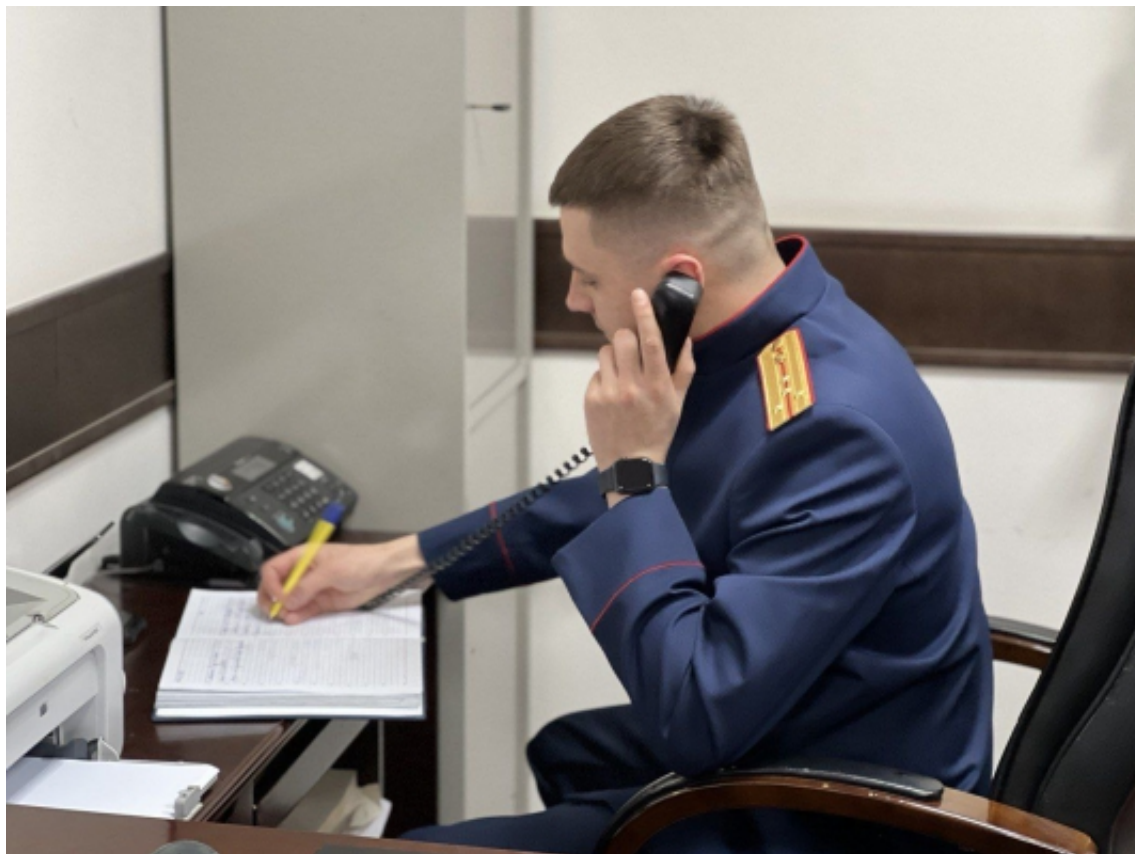

Дербентским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по факту хлопка газовоздушной смеси в магазине, расположенном по улице Ю.Гагарина в городе Дербенте, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 13 декабря 2002 года в подсобном помещении магазина «Галерея», из-за неисправности газовой трубы, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего, 43-летняя жительница Дербента госпитализирована с ожогами различной степени тяжести.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

решение.

14 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1750050>